

Veröffentlichung des Hochlastzeitfensters Mittelspannung 2021 gem. § 19 Abs.2 S.1 StromNEV

Gemäß BNetzA, Beschlusskammer 4, Aktenzeichen BK4-13-739 mit Beschluss vom 11.12.2013 hinsichtlich der Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte nach §19 Abs.2 S.1 StromNEV, geben wir hiermit unser Hochlastzeitfenster bekannt.

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig.

Die Wochenenden, die gesetzlichen Feiertage für Schleswig-Holstein, sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.

Hinweis:


Die Zeiten der Hochlastzeitfenster basieren auf Messungen im ¼ -Stundenintervall.

Beispiel: Das Hochlastzeitfenster liegt im Intervall 11:00 - 12:00. In diesem Fall ist die Uhrzeit 11:00 – 11:59:59 Uhr (MESZ) für die Vermeidung des individuellen, maximalen Jahresleistungsbezugs im Hochlastzeitfenster des Netzes zu berücksichtigen.

Netzebene - MS (10 bis 60 kV)			
Jahreszeit	Hochlastzeitfenster	Hochlastzeit	Kommentar
Frühling	01.03.2021 - 31.05.2021	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Sommer	01.06.2021 - 31.08.2021	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Herbst	01.09.2021 - 30.11.2021	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Winter	01.01.2021 - 28.02.2021 und 01.12.2021 - 31.12.2021	11:00 – 12:00 und 17:00 – 18:00	2 Zeitblöcke

Ansprechpartner: Malte Dibbern
Telefon: 0461-487-1736,
@mail: malte.dibbern@stadtwerke-flensburg.de


Hochlastzeitfenster Mittelspannung Stadtwerke Flensburg GmbH, Frühling 2021

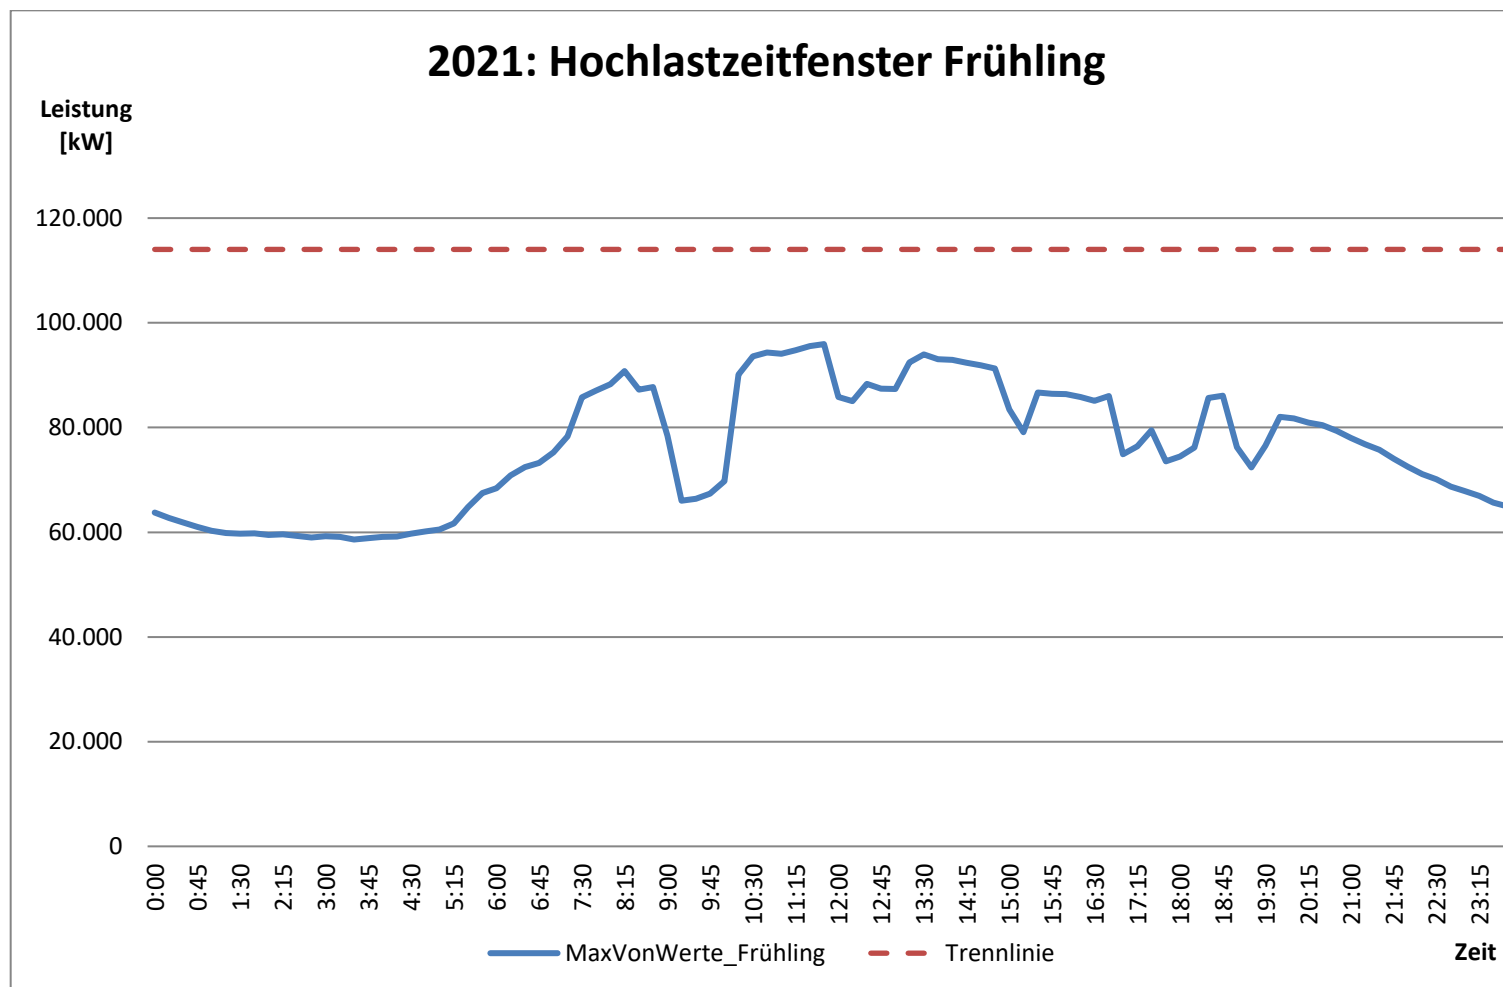

Kein Hochlastzeitfenster

Ansprechpartner: Malte Dibbern
Telefon: 0461-487-1736,
@mail: malte.dibbern@stadtwerke-flensburg.de


Hochlastzeitfenster Mittelspannung Stadtwerke Flensburg GmbH, Sommer 2021

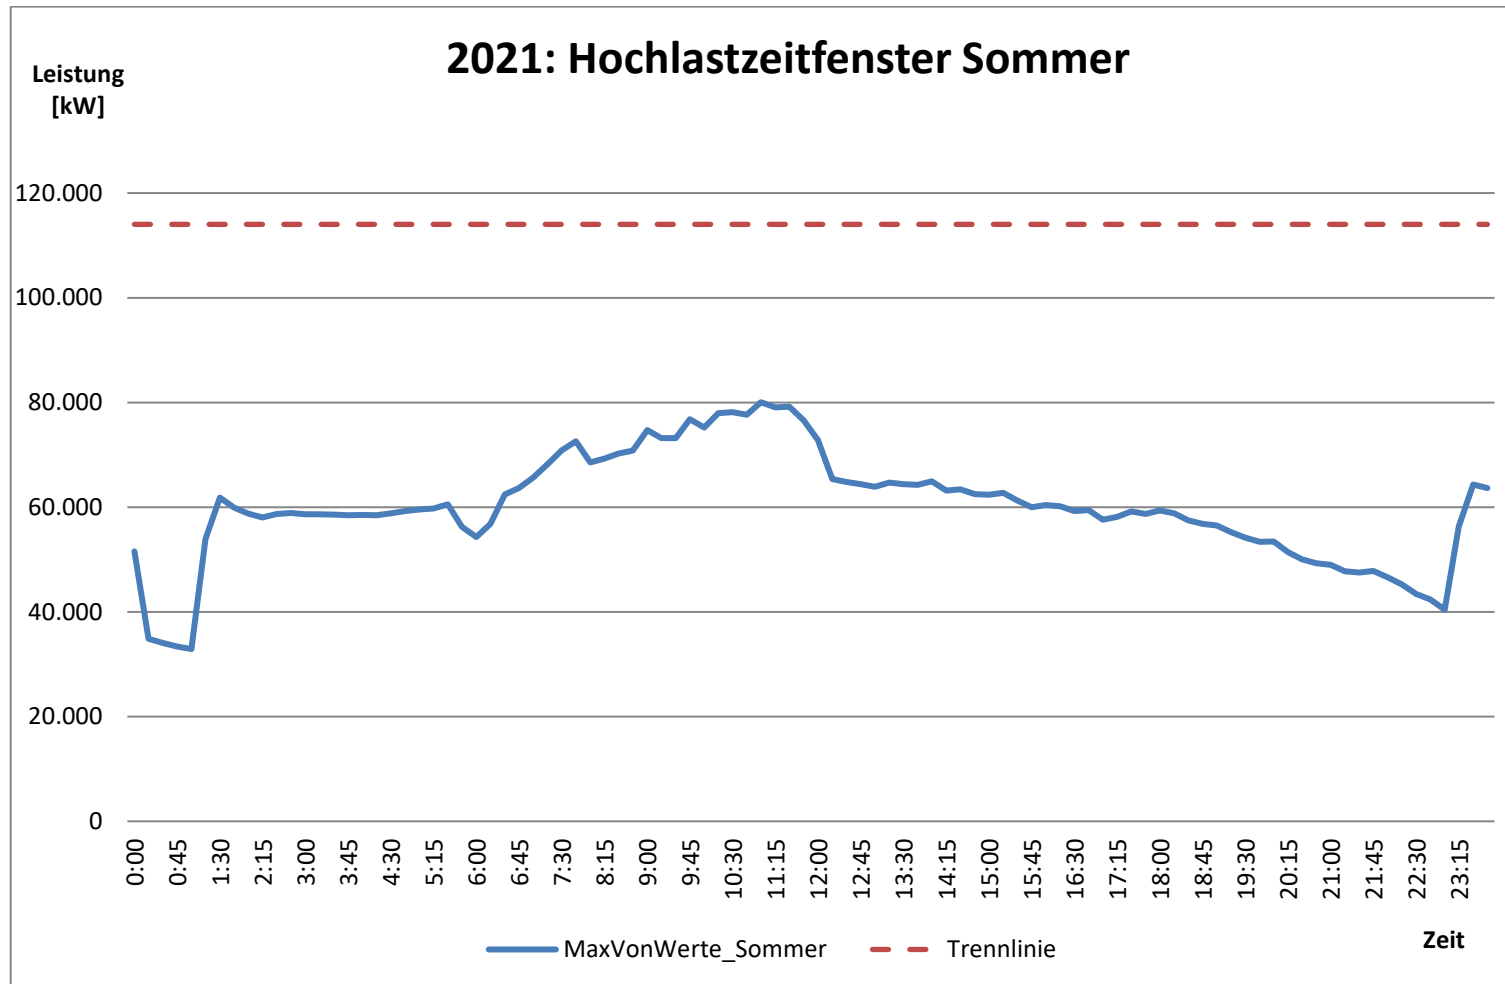

Kein Hochlastzeitfenster

Ansprechpartner: Malte Dibbern
Telefon: 0461-487-1736,
@mail: malte.dibbern@stadtwerke-flensburg.de


Hochlastzeitfenster Mittelspannung Stadtwerke Flensburg GmbH, Herbst 2021

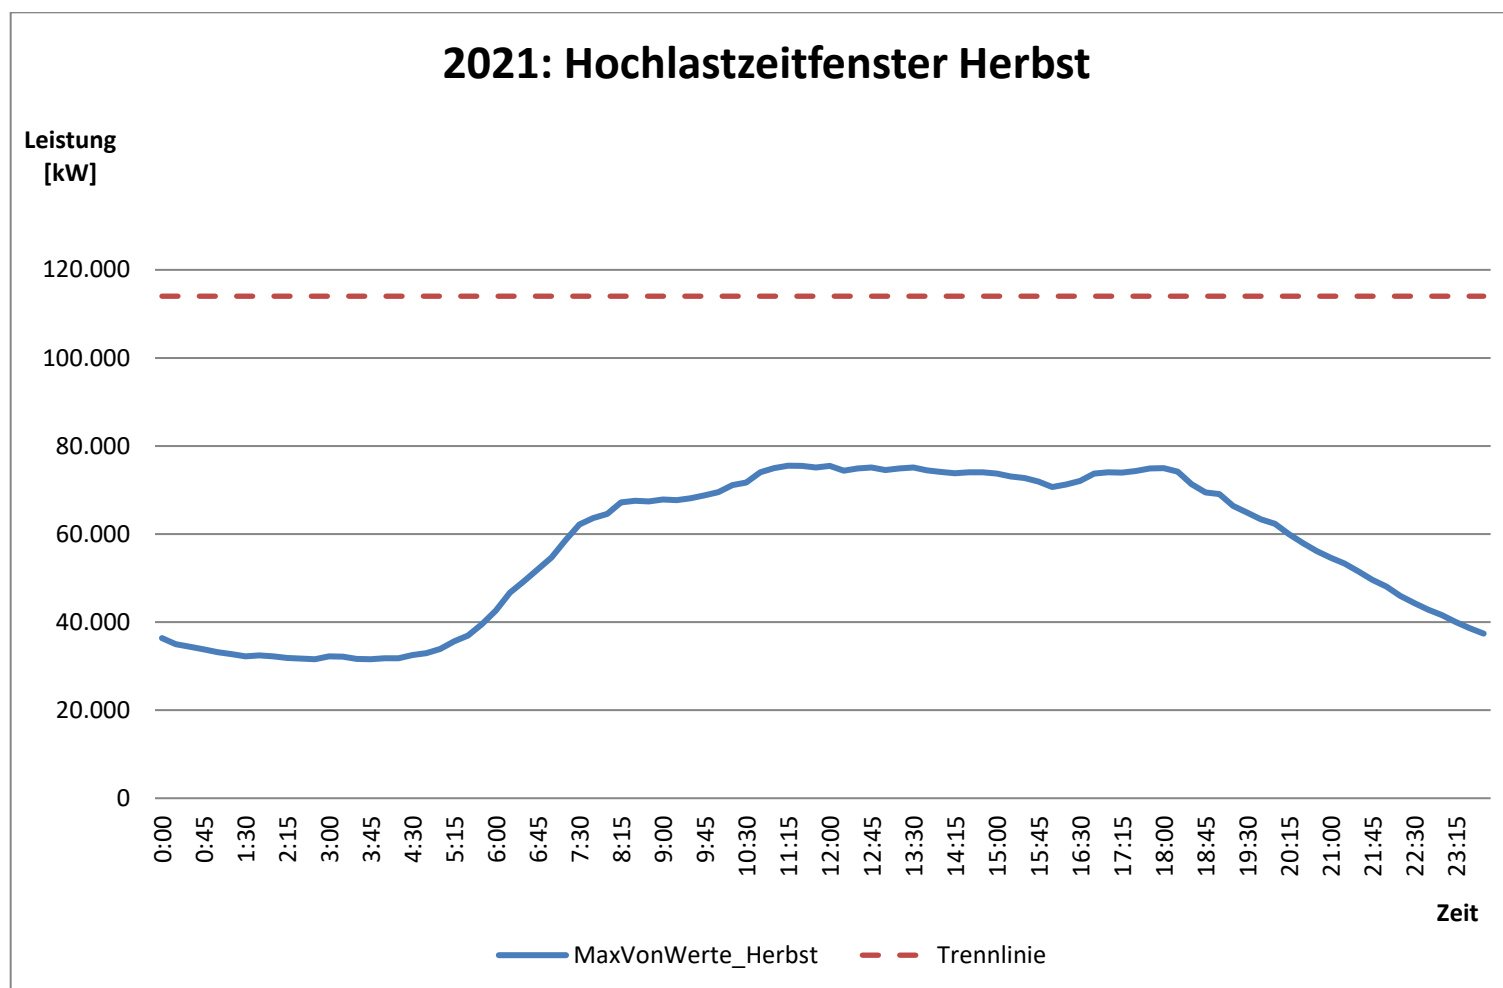

Kein Hochlastzeitfenster

Ansprechpartner: Malte Dibbern
Telefon: 0461-487-1736,
@mail: malte.dibbern@stadtwerke-flensburg.de

Hochlastzeitfenster Mittelspannung Stadtwerke Flensburg GmbH, Winter 2021

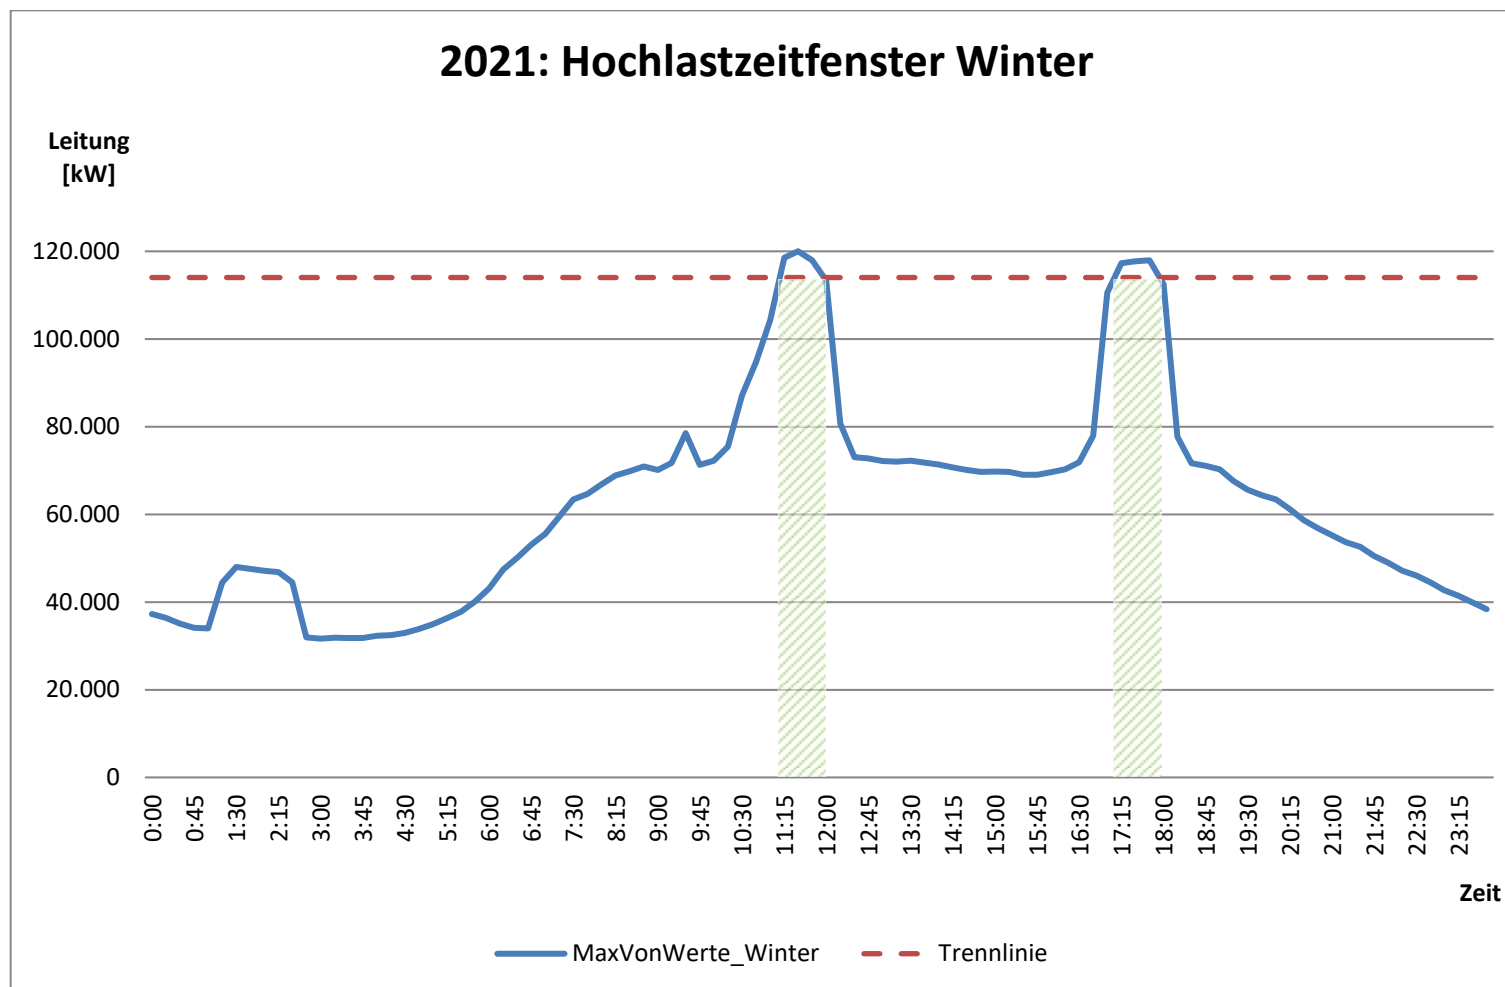

Ansprechpartner: Malte Dibbern
Telefon: 0461-487-1736,
@mail: malte.dibbern@stadtwerke-flensburg.de

Veröffentlichung des Hochlastzeitfensters 2020 gem. § 19 Abs.2 S.1 StromNEV

Gemäß BNetzA, Beschlusskammer4, Aktenzeichen BK4-13-739 mit Beschluss vom 11.12.2013 hinsichtlich der Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individuelle Entgelte nach §19 Abs.2 S.1 StromNEV, geben wir hiermit unser Hochlastzeitfenster bekannt.

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig.


Die Wochenenden, die gesetzlichen Feiertage für Schleswig-Holstein, sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.

Die Hochlastzeiten in der unteren Tabelle sind Endzeitgestempelt im ¼ -Stundenintervall („bis“-Zeit).

Beispiel: liegt das Hochlastzeitfenster im Intervall 11:15 - 12:00, ist die Uhrzeit 11:00 – 12:00 zu berücksichtigen (Die Messung beginnt also immer ¼- Stunde vorher).

Netzebene 5- MS (10 bis 60 kV)			
Jahreszeit	Hochlastzeitfenster	Hochlastzeit	Kommentar
Frühling	01.03.2020 - 31.05.2020	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Sommer	01.06.2020 - 31.08.2020	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Herbst	01.09.2020 - 30.11.2020	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Winter	01.01.2020 - 28.02.2020 und 01.12.2020 - 31.12.2020	11:15 – 12:00 und 17:15 – 18:00	2 Zeitblöcke

Hochlastzeitfenster Stadtwerke Flensburg GmbH, Winter 2020

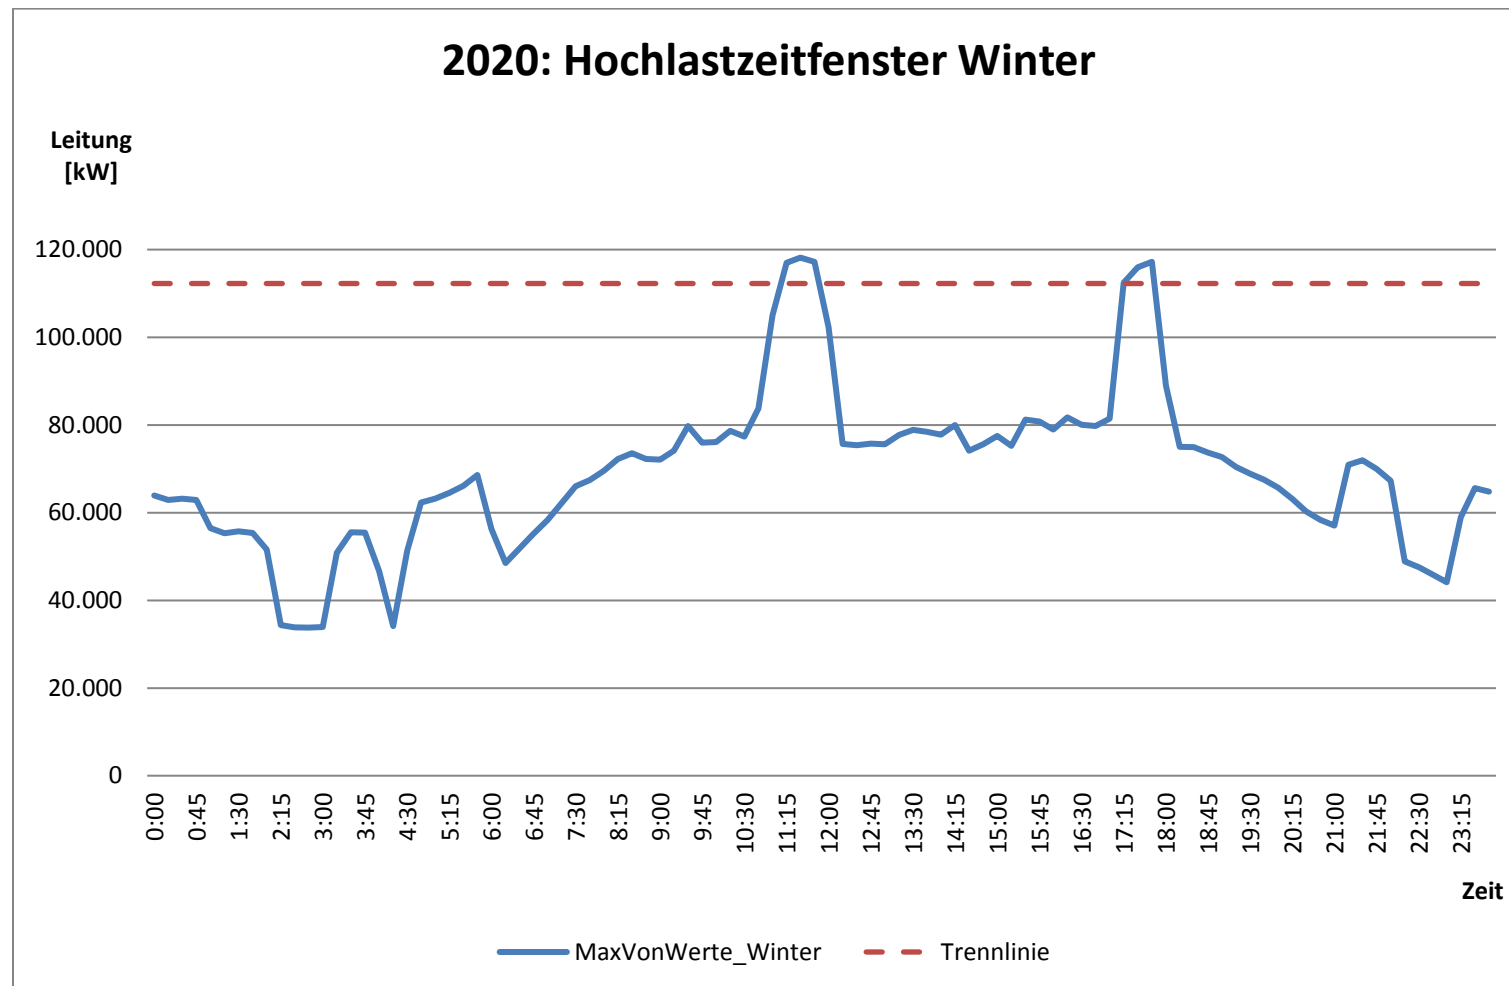

Veröffentlichung des Hochlastzeitfensters 2019 gem. § 19 Abs.2 S.1 StromNEV

Gemäß BNetzA, Beschlusskammer4, Aktenzeichen BK4-13-739 mit Beschluss vom 11.12.2013 hinsichtlich der Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individuelle Entgelte nach §19 Abs.2 S.1 StromNEV, geben wir hiermit unser Hochlastzeitfenster bekannt.

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig.


Die Wochenenden, die gesetzlichen Feiertage für Schleswig-Holstein, sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.

Die Hochlastzeiten in der unteren Tabelle sind Endzeitgestempelt im ¼ -Stundenintervall („bis“-Zeit).

Beispiel: liegt das Hochlastzeitfenster im Intervall 11:15 - 11:45, ist die Uhrzeit 11:00 – 11:45 zu berücksichtigen (Die Messung beginnt also immer ¼- Stunde vorher).

Netzebene 5- MS (10 bis 60 kV)			
Jahreszeit	Hochlastzeitfenster	Hochlastzeit	Kommentar
Frühling	01.03.2019 - 31.05.2019	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Sommer	01.06.2019 - 31.08.2019	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Herbst	01.09.2019 - 30.11.2019	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Winter	01.01.2019 - 28.02.2019 und 01.12.2019 - 31.12.2019	11:15 – 11:45 und 17:15 – 17:45	2 Zeitblöcke

Hochlastzeitfenster Stadtwerke Flensburg GmbH, Winter 2019

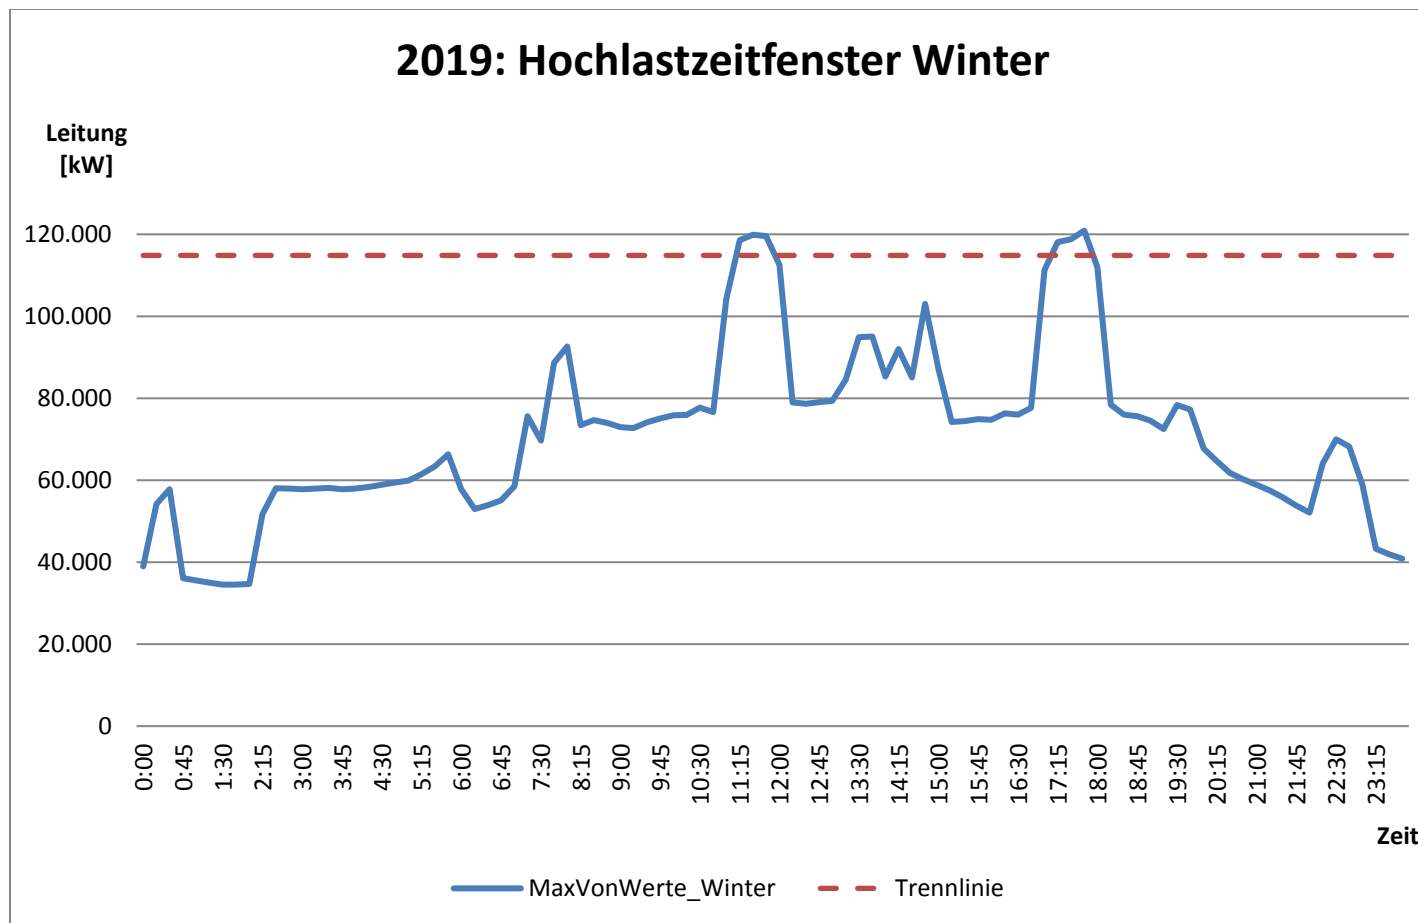

Veröffentlichung des Hochlastzeitfensters 2018 gem. § 19 Abs.2 S.1 StromNEV

Gemäß BNetzA, Beschlusskammer4, Aktenzeichen BK4-12-1656 mit Beschluss vom 05.12.2012 hinsichtlich der Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individuelle Entgelte nach §19 Abs.2 S.1 StromNEV, geben wir hiermit unser Hochlastzeitfenster bekannt.

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig.


Die Wochenenden, die gesetzlichen Feiertage für Schleswig-Holstein, sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.

Die Hochlastzeiten in der unteren Tabelle sind Endzeitgestempelt im ¼ -Stundenintervall („bis“-Zeit).

Beispiel: liegt das Hochlastzeitfenster im Intervall 9:30 - 14:15, ist die Uhrzeit 09:15 - 14:15 zu berücksichtigen (Die Messung beginnt also immer ¼- Stunde vorher).

Netzebene 5- MS (10 bis 60 kV)			
Jahreszeit	Hochlastzeitfenster	Hochlastzeit	Kommentar
Frühling	01.03.2018 - 31.05.2018	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Sommer	01.06.2018 - 31.08.2018	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Herbst	01.09.2018 - 30.11.2018	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Winter	01.01.2018 - 28.02.2018 und 01.12.2018 - 31.12.2018	09:45 - 12:00 und 17:00 - 18:00	2 Zeitblöcke

Hochlastzeitfenster Stadtwerke Flensburg GmbH, Winter 2018

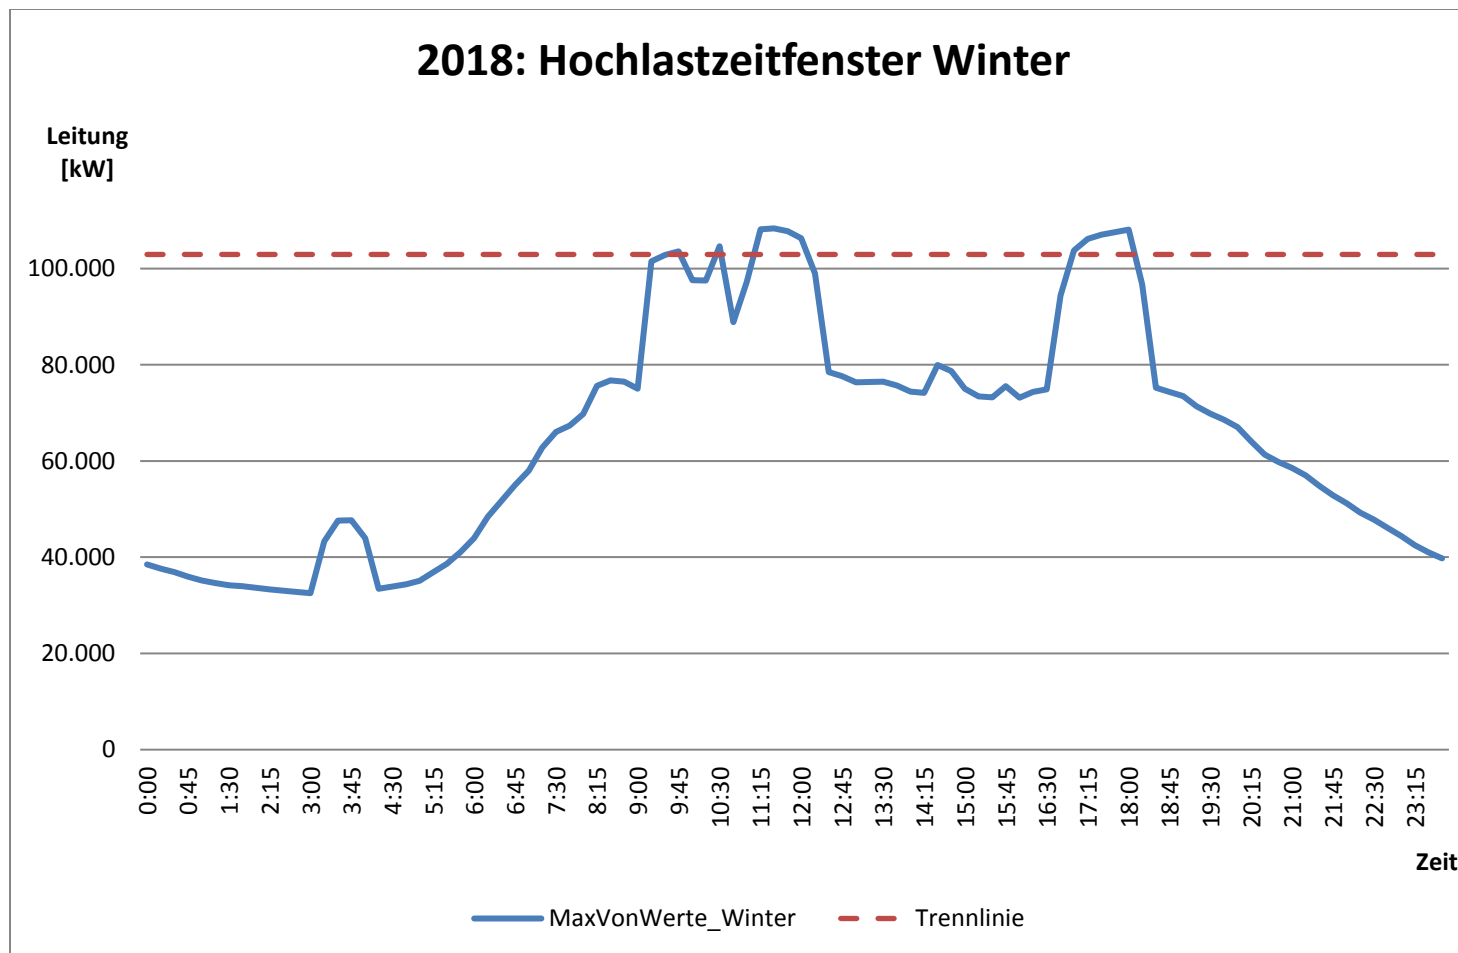

Veröffentlichung des Hochlastzeitfensters 2017 gem. § 19 Abs.2 S.1 StromNEV

Gemäß BNetzA, Beschlusskammer4, Aktenzeichen BK4-12-1656 mit Beschluss vom 05.12.2012 hinsichtlich der Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individuelle Entgelte nach §19 Abs.2 S.1 StromNEV, geben wir hiermit unser Hochlastzeitfenster bekannt.

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig.


Die Wochenenden, die gesetzlichen Feiertage für Schleswig-Holstein, sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.

Die Hochlastzeiten in der unteren Tabelle sind Endzeitgestempelt im ¼ -Stundenintervall („bis“-Zeit).

Beispiel: liegt das Hochlastzeitfenster im Intervall 9:30 - 14:15, ist die Uhrzeit 09:15 - 14:15 zu berücksichtigen (Die Messung beginnt also immer ¼- Stunde vorher).

Netzebene 5- MS (10 bis 60 kV)			
Jahreszeit	Hochlastzeitfenster	Hochlastzeit	Kommentar
Frühling	01.03.2017 - 31.05.2017	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Sommer	01.06.2017 - 31.08.2017	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Herbst	01.09.2017 - 30.11.2017	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Winter	01.01.2017 - 29.02.2017 und 01.12.2017 - 31.12.2017	11:15 - 12:00 und 17:30 - 18:00	2 Zeitblöcke

Hochlastzeitfenster Stadtwerke Flensburg GmbH, Winter 2017

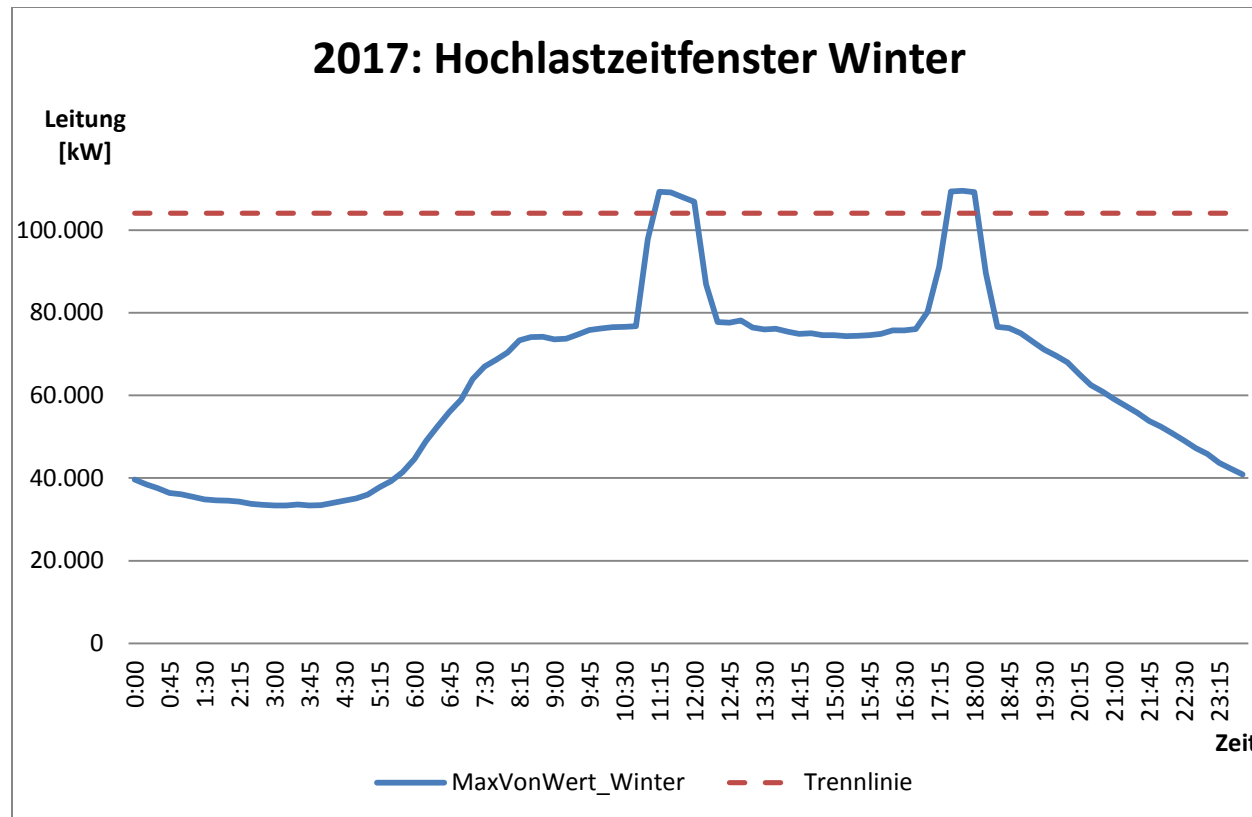

Veröffentlichung des Hochlastzeitfensters 2016 gem. § 19 Abs.2 S.1 StromNEV

Gemäß BNetzA, Beschlusskammer4, Aktenzeichen BK4-12-1656 mit Beschluss vom 05.12.2012 hinsichtlich der Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individuelle Entgelte nach §19 Abs.2 S.1 StromNEV, geben wir hiermit unser Hochlastzeitfenster bekannt.

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig.


Die Wochenenden, die gesetzlichen Feiertage für Schleswig-Holstein, sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.

Die Hochlastzeiten in der unteren Tabelle sind Endzeitgestempelt im ¼ -Stundenintervall („bis“-Zeit).


Beispiel: liegt das Hochlastzeitfenster im Intervall 9:30 - 14:15, ist die Uhrzeit 09:15 - 14:15 zu berücksichtigen (Die Messung beginnt also immer ¼- Stunde vorher).

Netzebene 5- MS (10 bis 40 kV)			
Jahreszeit	Hochlastzeitfenster	Hochlastzeit	Kommentar
Frühling	01.03.2016 - 31.05.2016	11:30 - 13:00	
Sommer	01.06.2016 - 31.08.2016	keine Überschneidung mit der Jahrestrennlinie	
Herbst	01.09.2016 - 30.11.2016	10:45 - 12:00	
Winter	01.01.2016 - 29.02.2016 und 01.12.2016 - 31.12.2016	10:15 -12:45 und 16:45 - 18:30	2 Zeitblöcke

Hochlastzeitfenster Stadtwerke Flensburg GmbH, Frühling 2016

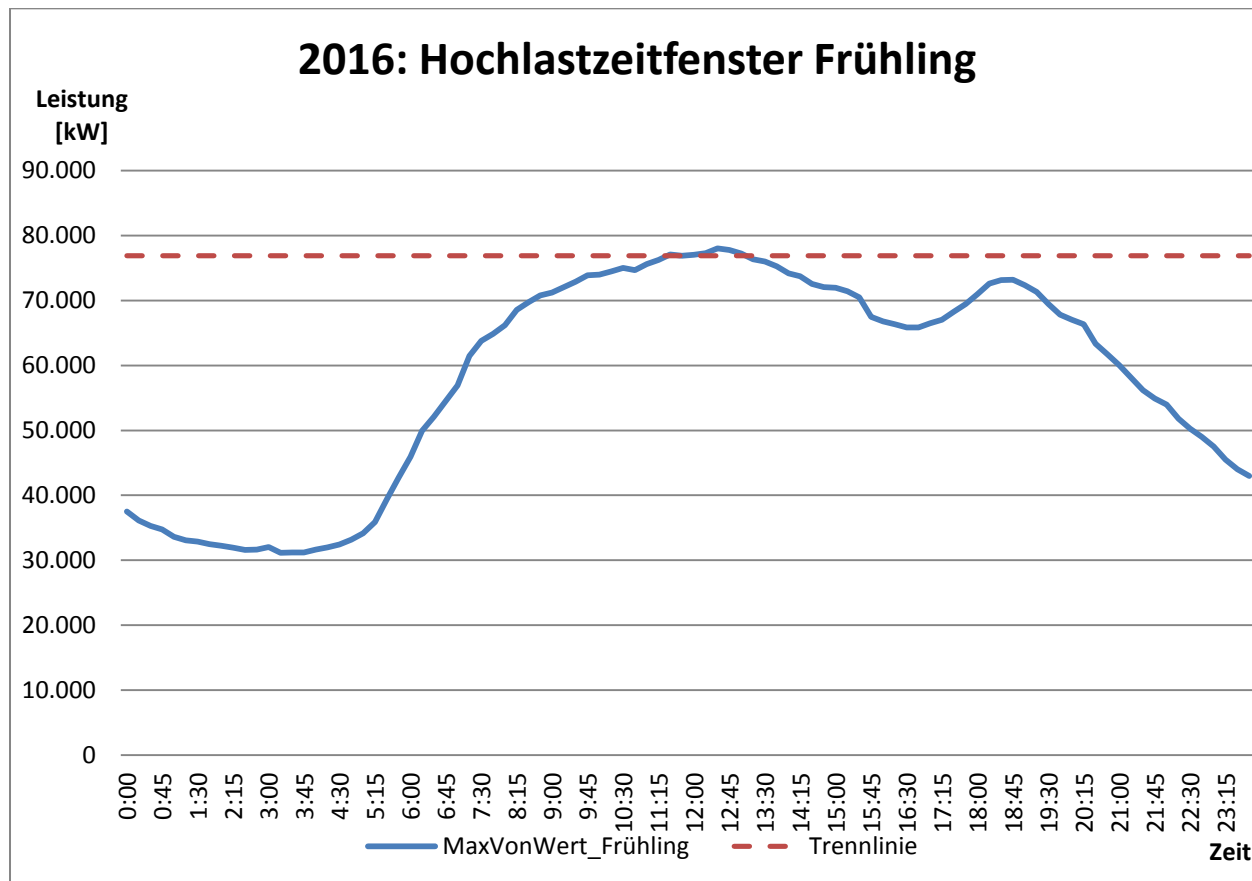

Hochlastzeitfenster Stadtwerke Flensburg GmbH, Herbst 2016

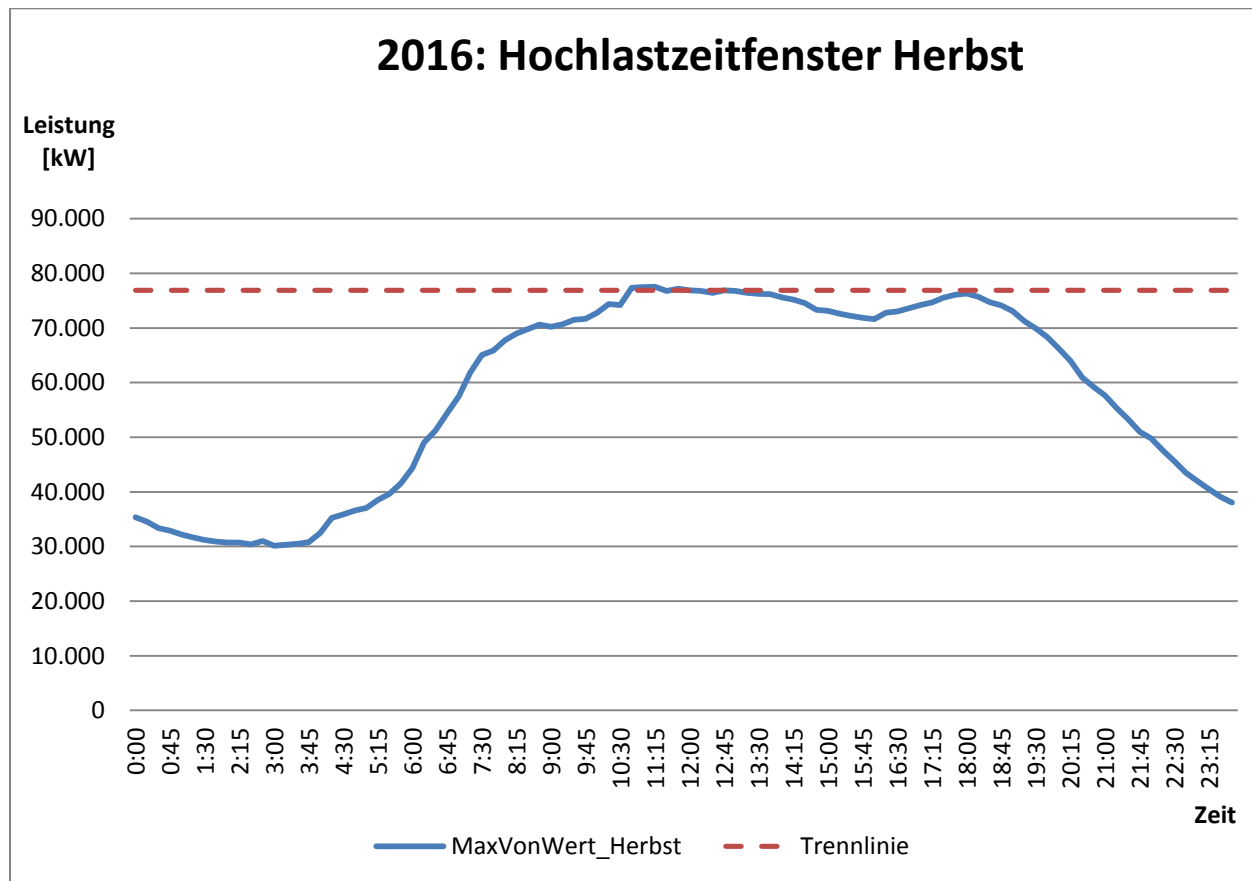

Hochlastzeitfenster Stadtwerke Flensburg GmbH, Winter 2016

